



	Indítás	Időtartam	LASeq [d]	LASeqmax. [d]	LAImax. [d]	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá
Információ	-	-	P1 (A, Lassú)	P2 (A, Lassú)	P3 (A, Impulzus)	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin
Fő kurzor	2026.07.08 15:06	-	38,3	51,8	61,3	7,1	9,9	17,2	24,1	28,5	36	
Belső blokkok	2026.07.08 15:01	8:00:00	40	71,5	81,4	3	7,6	13,3	18,1	23,9	29,4	
Túlsordul	2026.07.08 10:56	0:10:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

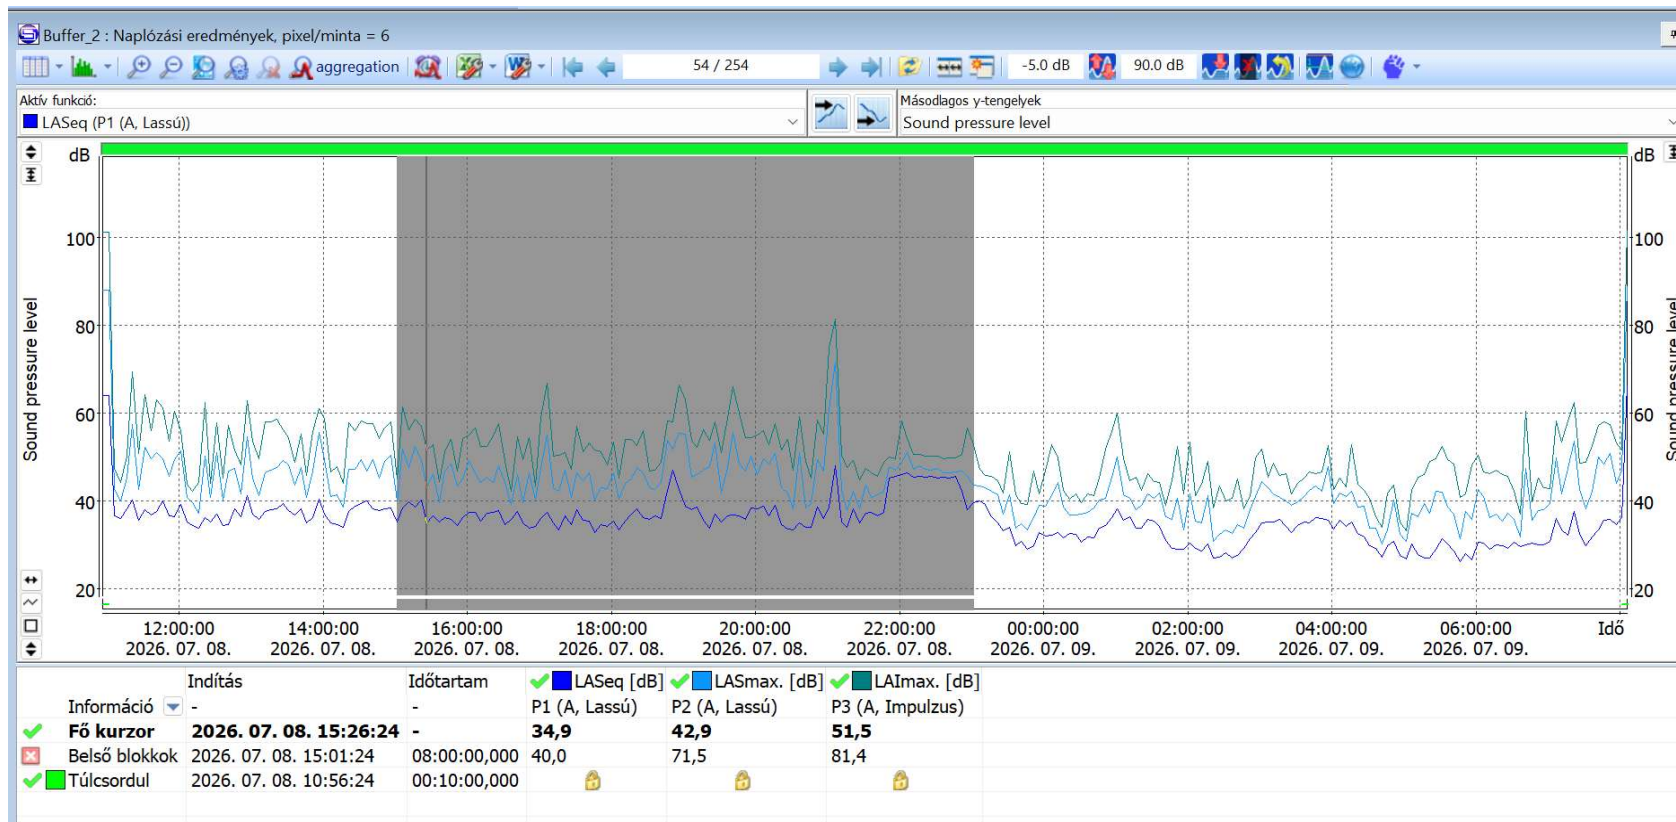

Sukoró, Hóvirág u. 12 Nappal

	Indítás	Időtartam	LASeq [d]	LA _S max.	LAImax.	[1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá
Információ	-	-	P1 (A, La	P2 (A, La	P3 (A, Im	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin
Fő kurzor	2026.07.09 3:56	-	35,5	47,8	52,5	-0,2	1,2	6,4	8,4	11,9	16,3
Belső blokkok	2026.07.09 3:26	0:30:00	35,4	47,8	52,5	-0,2	1,1	6,9	8	11,9	15,9
Túlsordul	2026.07.08 10:56	0:10:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

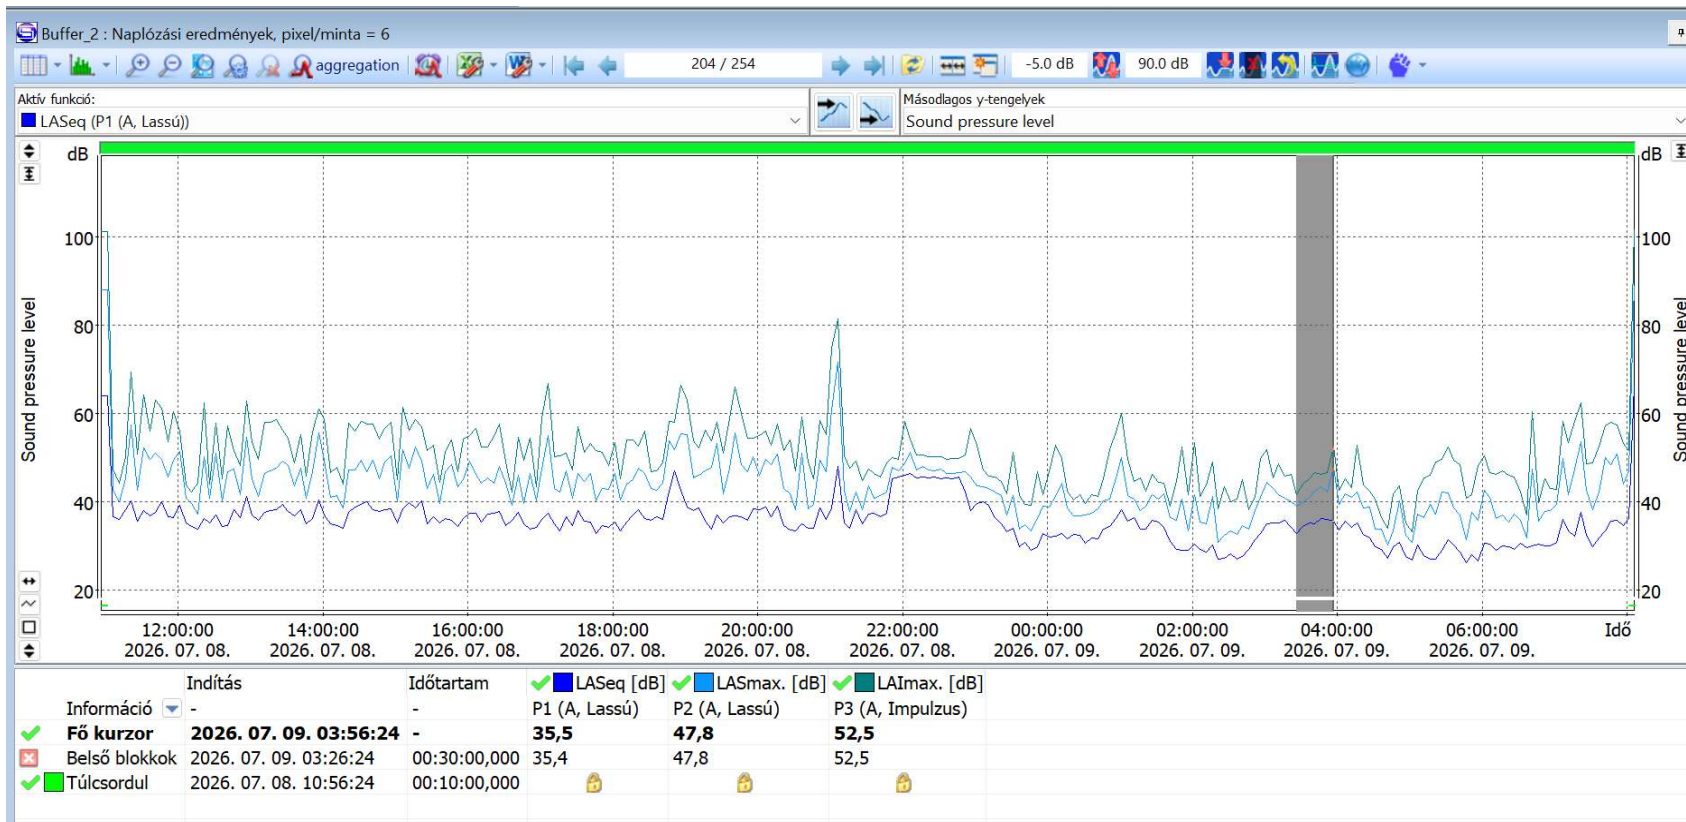

Sukoró, Hóvirág u. 12 Éjjel

Mérési eredmények és feldolgozások
EFOTT RENDEZVÉNY 2026

Mérés helye: Sukoró, Hóvirág u. 12
Mérés ideje: 2026.07.08-2026.07.12

Mérési pont jele	Mérési pont jellege	Zaj jellege	Egyen értékű A - hangnyomás szint s		Alap zaj		Zaj im pulzus jellege			Zaj kesk enysávú jell ege		L _{AE} dB	L _{AM} dB	L _{AE} = L _{AM} dB	L _{KH}	Minő sítés
			L _{Aeq} dB	megit.idő óra	L _{Aa} dB	K _a dB	L _{Alm} dB	L _{ASm} dB	K _{imp} dB	ΔL _{terc} dB	K _{ton} dB					
Nappal																
7. 8.	változó	ZT	40,0	8,0	36,0	-2,2	74,4	71,5	0,0	0,0	0,0	---	37,8	---	65	meg felel
7. 9.	változó	ZT	0,0	8,0		0,0			0,0	0,0	---	0,0	---	65		
7. 10.	változó	ZT	0,0	8,0		0,0			0,0	0,0	---	0,0	---	65		
7. 11.	változó	ZT	0,0	8,0		0,0			0,0	0,0	---	0,0	---	65		
			0,0			0,0			0,0	0,0	---	---	---			
			0,0			0,0			0,0	0,0	---	---	---			
Éjszaka																
7. 8.	változó	ZT	35,4	0,5	29,0	-1,1	50,7	47,8	0,0	2,6	0,0	---	34,3	---	55	meg felel
7. 9.	változó	ZT	0,0	0,5		0,0			0,0	0,0	---	0,0	---	55		
7. 10.	változó	ZT	0,0	0,5		0,0			0,0	0,0	---	0,0	---	55		
7. 11.	változó	ZT	0,0	0,5		0,0			0,0	0,0	---	0,0	---	55		
			0,0			0,0			0,0	0,0	---	---	---			
			0,0			0,0			0,0	0,0	---	---	---			
			0,0			0,0			0,0	0,0	---	---	---			

ZK zajkibocsátás hatásterületen belül
ZT zajterhelés hatásterületen belül
xx,x a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszint értéke
az alapzajtól függetlenül nem határozható meg.

Sukoró, Hóvirág u. 12

L_{AM}=L_{Aeq}+K_a+K_{imp}+K_{ton}

0
0
0
0
0
0