



	Indítás	Időtartam	LASEq [d] LASmax. LAImax. [1/3 Okt.sá 1/3 Okt.sá 1/3 Okt.sá 1/3 Okt.sá 1/3 Okt.sá 1/3 Okt.sá 1/3 Okt.sá 1/3 Okt.sá									
Információ	-	-	P1 (A, Las P2 (A, Las P3 (A, Imj Lin Lin Lin Lin Lin Lin Lin Lin									
Fő kurzor	2026.07.09 15:04	-	39,8	56,6	67,3	5,5	11,2	16,5	21,8	28,2	32,7	
Belső blokkok	2026.07.09 14:59	8:00:00	38,4	67,1	77,3	3,5	8,4	14,2	19,5	24,4	28,9	
Túlsordul	2026.07.10 7:39	0:05:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

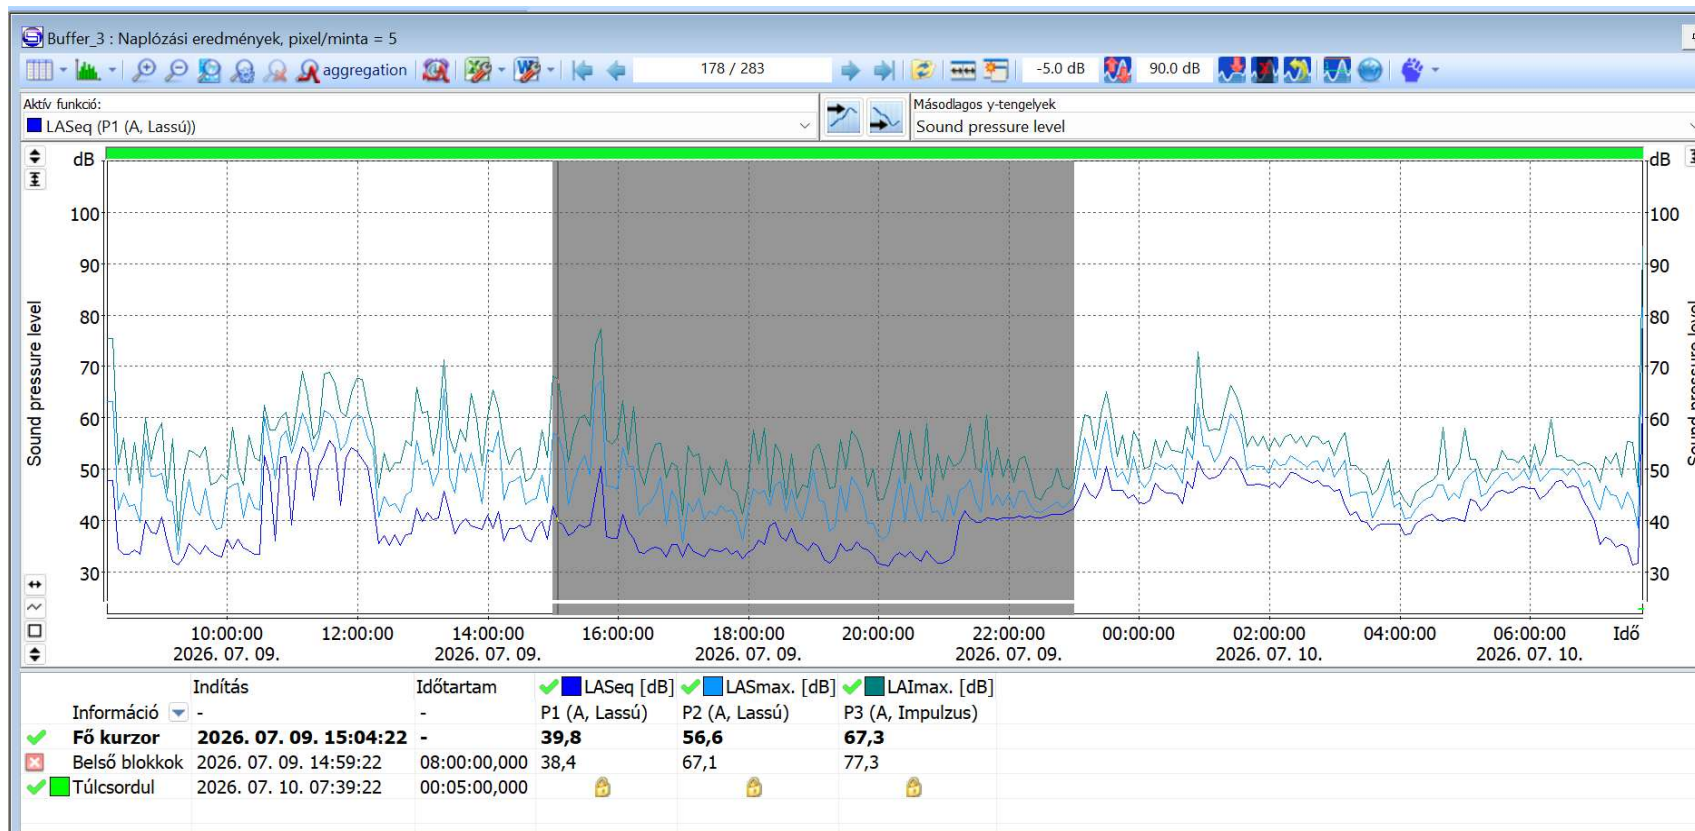

Sukoró, Hóvirág u.12

	Indítás	Időtartam	LASeq [d]	LA _S max.	LAImax.	[1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá
Információ	-	-	P1 (A, La	P2 (A, La	P3 (A, Im	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin
Fő kurzor	2026.07.10 1:19	-	50,8	56,7	62,3	-0,1	2,7	8,6	9,3	13,1	17
Belső blokkok	2026.07.10 1:14	0:30:00	50,2	60,8	66,3	-0,2	1,9	6,7	7,7	11,1	15,5
Túlsordul	2026.07.10 7:39	0:05:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

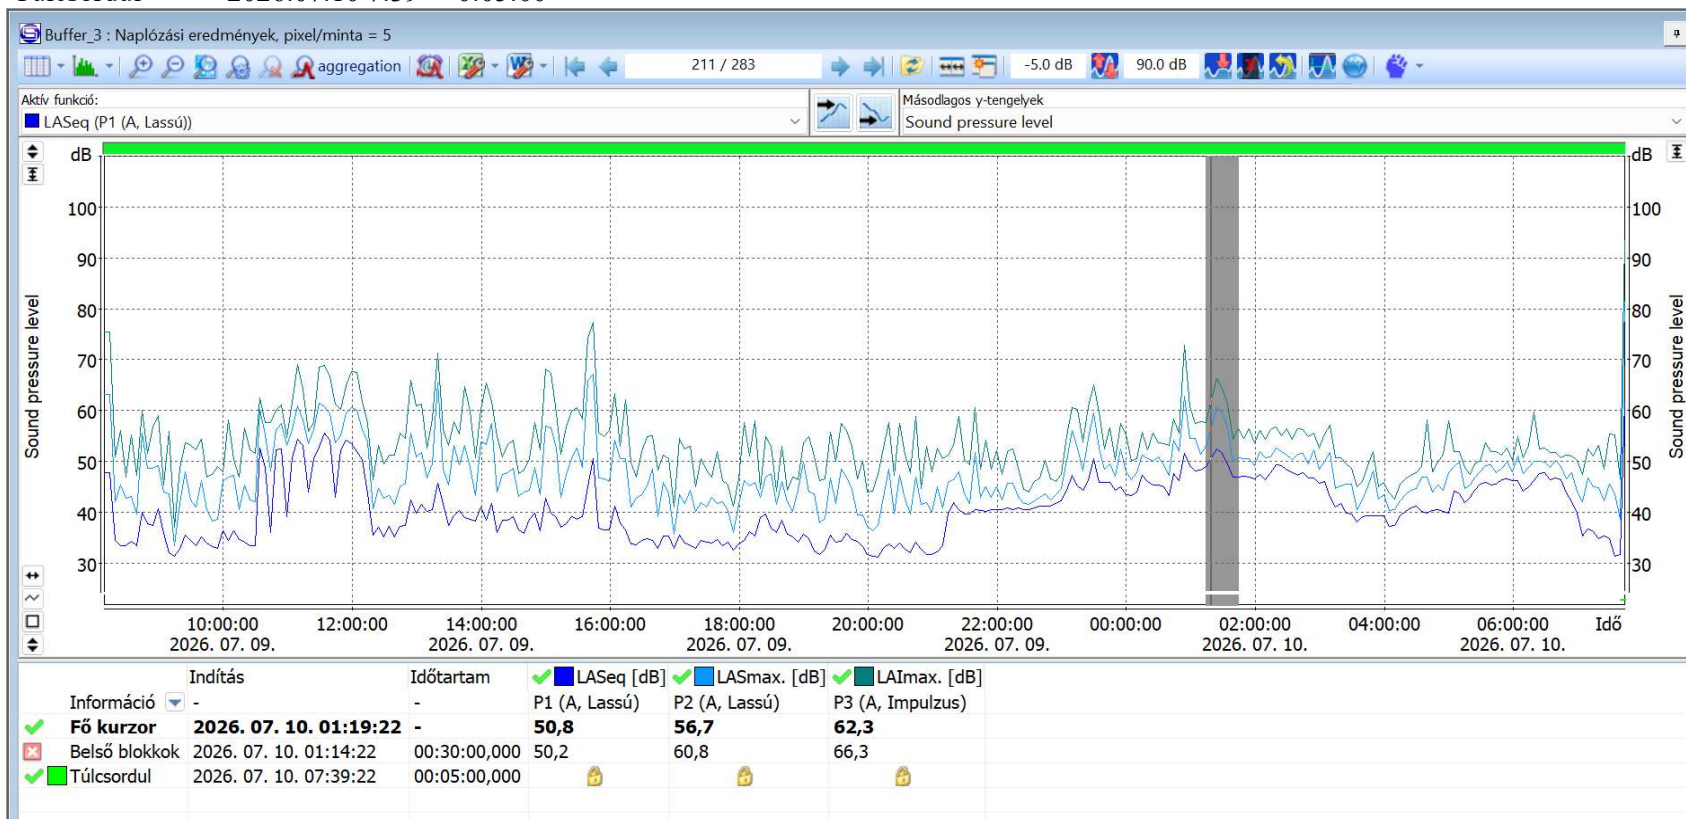

Sukoró, Hóvirág u. 12

Mérési eredmények és feldolgozásuk
EFOTT RENDEZVÉNY 2026

Mérés helye: Sukoró, Hóvirág u. 12
Mérés ideje: 2026.07.08-2026.07.12

Mérési pont jele	Mérési pont jellege	Zaj jellege	Egyen értékű A - hangnyomás szint s		Alap zaj		Zaj im pulzus jellege			Zaj kesk enysávú jell ege		L _{AE} dB	L _{AM} dB	L _{AE} = L _{AM} dB	L _{KH}	Minő sítés
			L _{Aeq} dB	megit.idő óra	L _{Aa} dB	K _a dB	L _{Alm} dB	L _{ASm} dB	K _{imp} dB	ΔL _{terc} dB	K _{ton} dB					
Nappal																
7. 8.	változó	ZT	40,0	8,0	36,0	-2,2	74,4	71,5	0,0	0,0	0,0	---	37,8	---	65	meg felel meg felel
7. 9.	változó	ZT	38,4	8,0	34,1	-2,0	70,0	67,1	0,0	3,6	0,0	---	36,4	---	65	
7. 10.	változó	ZT	0,0	8,0		0,0			0,0	0,0	0,0	---	0,0	---	65	
7. 11.	változó	ZT	0,0	8,0		0,0			0,0	0,0	0,0	---	0,0	---	65	
			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	---	---	---		
			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	---	---	---		
			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	---	---	---		
Éjszaka																
7. 8.	változó	ZT	35,4	0,5	29,0	-1,1	50,7	47,8	0,0	2,6	0,0	---	34,3	---	55	meg felel meg felel
7. 9.	változó	ZT	50,2	0,5	33,0	-0,1	63,7	60,8	0,0	2,0	0,0	---	50,1	---	55	
7. 10.	változó	ZT	0,0	0,5		0,0			0,0	0,0	0,0	---	0,0	---	55	
7. 11.	változó	ZT	0,0	0,5		0,0			0,0	0,0	0,0	---	0,0	---	55	
			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	---	---	---		
			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	---	---	---		

ZK zajkibocsátás hatásterületen belül
ZT zajterhelés hatásterületen belül
xx,x a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszint értéke
 az alapzajtól függetlenül nem határozható meg.

Sukoró, Hóvirág u. 12 LAM=L_{Aeq}+K_a+K_{imp}+K_{ton}

0
0
0
0
0
0